




บันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

ชนิด : ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ขนาด : กิโลกรัม(kg) สถานที่ติดตั้ง: สิรินธรศึกษารังสรรค์ ชั้น ๕/๑

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
1 ก.ย ๖๘	✓		✓		✓		✓			✓	กชช.
16 ต.ค ๖๘	✓		✓		✓		✓			✓	กชช.
11 พ.ย ๖๘	✓		✓		✓		✓			✓	กชช.
30 ธ.ค ๖๘	✓		✓		✓		✓			✓	กชช.
20 ม.ค ๖9	✓		✓		✓		✓			✓	กชช.
23 ก.พ ๖9	✓		✓		✓		✓			✓	กชช.
23 มี.ค ๖9	✓		✓		✓		✓			✓	กชช.
23 เม.ย ๖9	✓		✓		✓		✓			✓	กชช.

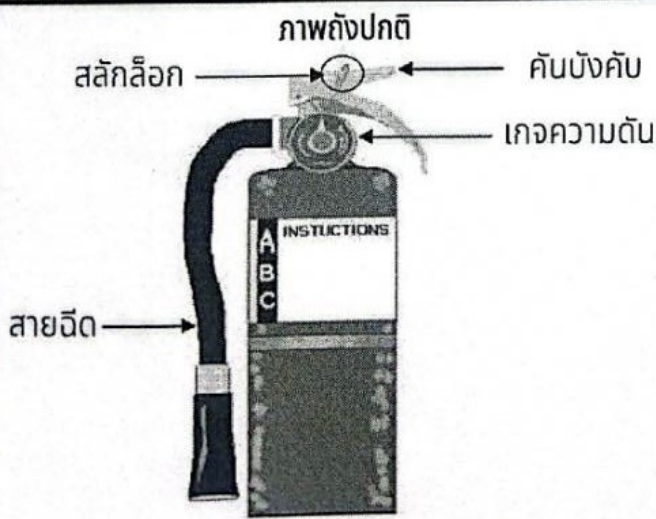

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งมีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

.....

.....

.....

สาเหตุการชำรุด
 ใช้งาน หมดอายุ อื่นๆ

ผู้รายงาน	
ตำแหน่ง	
วันที่	

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังทุกเดือนและลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติขึ้น และส่งเอกสารนี้ให้ส่วนงานในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องทันที



บันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

ชนิด : ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ขนาด : ๑-๑ กิโลกรัม(kg) สถานที่ติดตั้ง: สรรพกิจสัมพันธ์ อาคาร ๒ ชั้น ๒

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
1 ก.ย. ๖๘	✓		✓		✓		✓			✓	ฉิม
1๐ ก.ย. ๖๘	✓		✓		✓		✓			✓	ฉิม
11 พ.ย. ๖๘	✓		✓		✓		✓			✓	ฉิม
30 ธ.ค. ๖๘	✓		✓		✓		✓			✓	ฉิม
20 ม.ค. ๖๙	✓		✓		✓		✓			✓	ฉิม
29 พ.พ. ๖๙	✓		✓		✓		✓			✓	ฉิม
23 ส.ค. ๖๙	✓		✓		✓		✓			✓	ฉิม
2๖ ธ.ค. ๖๙	✓		✓		✓		✓			✓	ฉิม

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งมีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

.....

.....

.....

.....

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน	
ตำแหน่ง	
วันที่	

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังทุกเดือนและลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้ส่วนงานในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องทันที




บันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

ชนิด : ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ขนาด : ๑-๕ กิโลกรัม(kg) สถานที่ติดตั้ง: คหสพภคณชยธรร ชั้น 3

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
๑ ก.ย ๖๖	✓		✓		✓		✓			✓	พิชช
๑๐ ม.ค ๖๘	✓		✓		✓		✓			✓	พิชช
๑๑ เม.ย ๖๘	✓		✓		✓		✓			✓	พิชช
๑๐ ธ.ค ๖๘	✓		✓		✓		✓			✓	พิชช
๑๐ ธ.ค ๖๙	✓		✓		✓		✓			✓	พิชช
๑๓ ก.พ ๖๙	✓		✓		✓		✓			✓	พิชช
๑๓ มี.ค ๖๙	✓		✓		✓		✓			✓	พิชช
๑๓ มิ.ย ๖๙	✓		✓		✓		✓			✓	พิชช

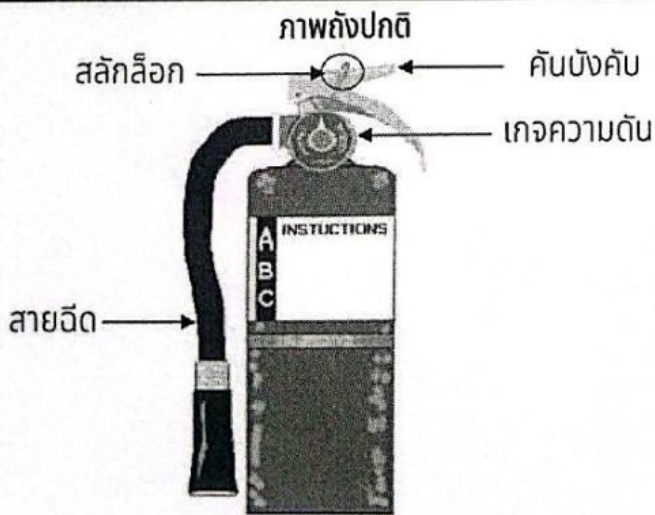

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งมีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

.....

.....

.....

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน	
ตำแหน่ง	
วันที่	

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังทุกเดือนและลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติและส่งเอกสารนี้ให้ส่วนงานในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องทันที



บันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

ชนิด : ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ขนาด : 9-5 กิโลกรัม(kg) สถานที่ติดตั้ง: วิทยาลัยชุมชนศรีนครินทร์ ชั้น 4

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ	
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง			
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี		
1 ก.ย. 68	✓		✓		✓		✓			✓	✓	พ.วิชัย
10 ต.ค. 68	✓		✓		✓		✓			✓	✓	พ.วิชัย
11 พ.ย. 68	✓		✓		✓		✓			✓	✓	พ.วิชัย
30 ธ.ค. 68	✓		✓		✓		✓			✓	✓	พ.วิชัย
20 ม.ค. 69	✓		✓		✓		✓			✓	✓	พ.วิชัย
23 ต.พ. 69	✓		✓		✓		✓			✓	✓	พ.วิชัย
23 ส.ค. 69	✓		✓		✓		✓			✓	✓	พ.วิชัย
23 เม.ย. 69	✓		✓		✓		✓			✓	✓	พ.วิชัย

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งมีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

.....

.....

.....

.....

.....

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน	
ตำแหน่ง	
วันที่	

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังทุกเดือนและลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติขึ้น และส่งเอกสารนี้ให้ส่วนงานในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องทันที




บันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

ชนิด : ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ขนาด : 9-5 กิโลกรัม(kg) สถานที่ติดตั้ง: ศิริพงษ์วิทยาคาร ชั้น 5

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
2 ก.พ. 68	✓		✓		✓		✓			✓	พิชัง.
10 มี.ค. 68	✓		✓		✓		✓			✓	พิชัง
11 พ.ย. 68	✓		✓		✓		✓			✓	พิชัง
30 ธ.ค. 68	✓		✓		✓		✓			✓	พิชัง
20 ธ.ค. 69	✓		✓		✓		✓			✓	พิชัง
23 ก.พ. 69	✓		✓		✓		✓			✓	พิชัง
23 มี.ค. 69	✓		✓		✓		✓			✓	พิชัง
23 มิ.ย. 69	✓		✓		✓		✓			✓	พิชัง

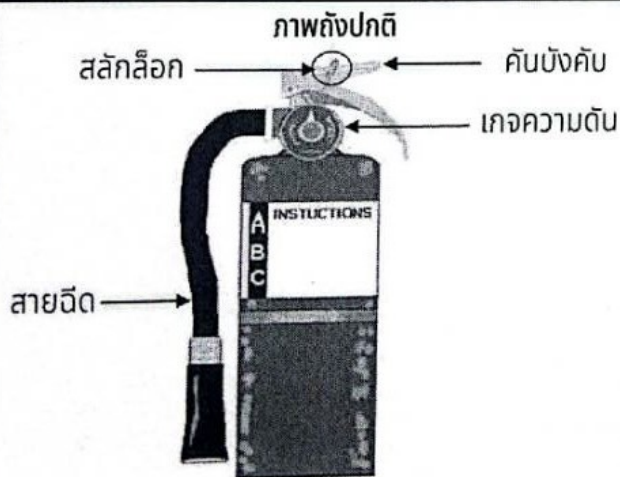

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งมีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

.....

.....

.....

สาเหตุการชำรุด
 ใช้งาน หมดอายุ อื่นๆ

ผู้รายงาน	
ตำแหน่ง	
วันที่	

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังทุกเดือนและลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติขึ้น และส่งเอกสารนี้ให้ส่วนงานในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องทันที



บันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

ชนิด : ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ขนาด : ๑.๕ กิโลกรัม(kg) สถานที่ติดตั้ง: สุรพินิจนิรมิตร ชั้น ๖

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
2 ก.ย ๖๘	✓		✓		✓		✓			✓	จ.ใน
10 ต.ค ๖๘	✓		✓		✓		✓			✓	จ.ใน
11 พ.ย ๖๘	✓		✓		✓		✓			✓	จ.ใน
30 ธ.ค ๖๘	✓		✓		✓		✓			✓	จ.ใน
20 ม.ค ๖๙	✓		✓		✓		✓			✓	จ.ใน
23 ก.พ ๖๙	✓		✓		✓		✓			✓	จ.ใน
23 มี.ค ๖๙	✓		✓		✓		✓			✓	จ.ใน
23 เม.ย ๖๙	✓		✓		✓		✓			✓	จ.ใน

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งมีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด
 ใช้งาน หมดอายุ อื่นๆ

ผู้รายงาน _____
 ตำแหน่ง _____
 วันที่ _____

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังทุกเดือนและลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้ส่วนงานในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องทันที




บันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

ชนิด : ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ขนาด : 4.5 กิโลกรัม(kg) สถานที่ติดตั้ง: โรงเรียนมัธยม ชั้น 7

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ	
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง			
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี		
1 ก.ย. 68	✓		✓		✓		✓				✓	ฉิมพ.
10 ต.ค. 68	✓		✓		✓		✓				✓	พจน
11 พ.ย. 68	✓		✓		✓		✓				✓	พจน
30 ธ.ค. 68	✓		✓		✓		✓				✓	พจน
20 ม.ค. 69	✓		✓		✓		✓				✓	พจน
23 ก.พ. 69	✓		✓		✓		✓				✓	พจน
23 มี.ค. 69	✓		✓		✓		✓				✓	พจน
23 เม.ย. 69	✓		✓		✓		✓				✓	พจน

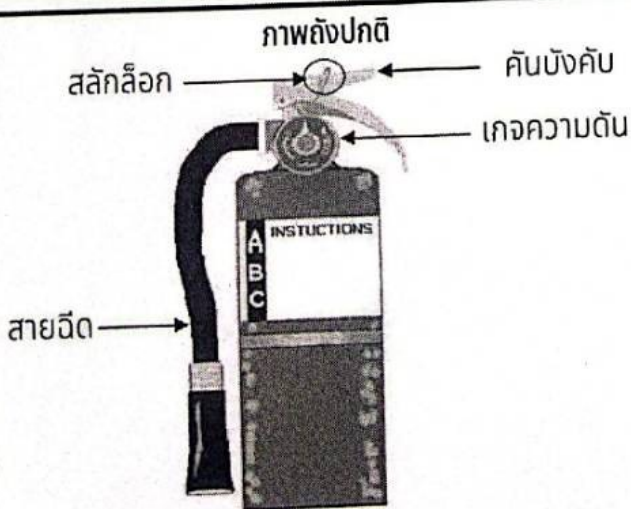

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งมีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังทุกเดือนและลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติขึ้น และส่งเอกสารนี้ให้ส่วนงานในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องทันที




บันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

ชนิด : ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ขนาด : ๕-5 กิโลกรัม(kg) สถานที่ติดตั้ง: ตึกพาณิชย์อาคาร ชั้น 8

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
2 ก.ย ๖๖	✓		✓		✓		✓			✓	ฉิมพ.
10 ต.ค ๖๖	✓		✓		✓		✓			✓	ฉิมพ.
11 พ.ย ๖๖	✓		✓		✓		✓			✓	ฉิมพ.
๑๐ ธ.ค ๖๖	✓		✓		✓		✓			✓	ฉิมพ.
20 ส.ค ๖๙	✓		✓		✓		✓			✓	ฉิมพ.
23 ก.พ ๖๙	✓		✓		✓		✓			✓	ฉิมพ.
23 ส.ค ๖๙	✓		✓		✓		✓			✓	ฉิมพ.
23 เม.ย ๖๙	✓		✓		✓		✓			✓	ฉิมพ.

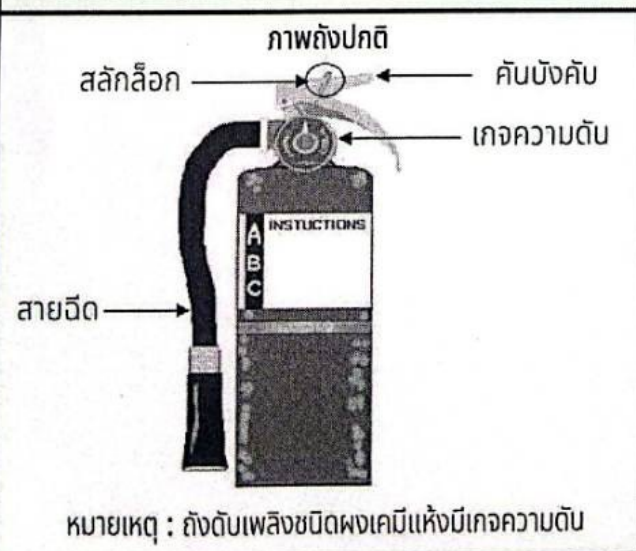

รายละเอียดการชำรุด

.....

.....

.....

.....

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน	
ตำแหน่ง	
วันที่	

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังทุกเดือนและลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้ส่วนงานในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องทันที



บันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

ชนิด : ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ขนาด : 4-5 กิโลกรัม(kg) สถานที่ติดตั้ง: สรรพกิจบุรีรัมย์ ชั้น ๑

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
๒ ก.ย. ๖๘	✓		✓		✓		✓			✓	ค.ช.บ.
10 ต.ค. ๖๘	✓		✓		✓		✓			✓	ค.ช.บ.
11 พ.ย. ๖๘	✓		✓		✓		✓			✓	ค.ช.บ.
30 ธ.ค. ๖๘	✓		✓		✓		✓			✓	ค.ช.บ.
20 ม.ค. ๖๙	✓		✓		✓		✓			✓	ค.ช.บ.
23 ก.พ. ๖๙	✓		✓		✓		✓			✓	ค.ช.บ.
23 มี.ค. ๖๙	✓		✓		✓		✓			✓	ค.ช.บ.
23 เม.ย. ๖๙	✓		✓		✓		✓			✓	ค.ช.บ.

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งมีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด
 ใช้งาน หมดอายุ อื่นๆ

ผู้รายงาน _____
 ตำแหน่ง _____
 วันที่ _____

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังทุกเดือนและลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้ส่วนงานในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องทันที